


Wärme

Regulierungssystem „Extern“

(keine Beeinflussung der Raumtemperatur durch Geräte des Fernwärmelieferanten)

Der installierte Wärmehähler dient nur zur Erfassung des Energieverbrauchs. Eine Beeinflussung der Raumtemperatur durch Geräte des Fernwärmelieferanten ist nicht möglich. Folgende Systeme sind möglich:

- Regelung mit Danfoss-Heizkörperthermostat auf Radiatoren
- Steuerung nur mit Ventilen auf Bodenheizverteiler (z.B. bei Mehrfamilienhäusern)
- Mischventil/Pumpe mit separater Regelung
- Wärmetauscher mit separater Regelung

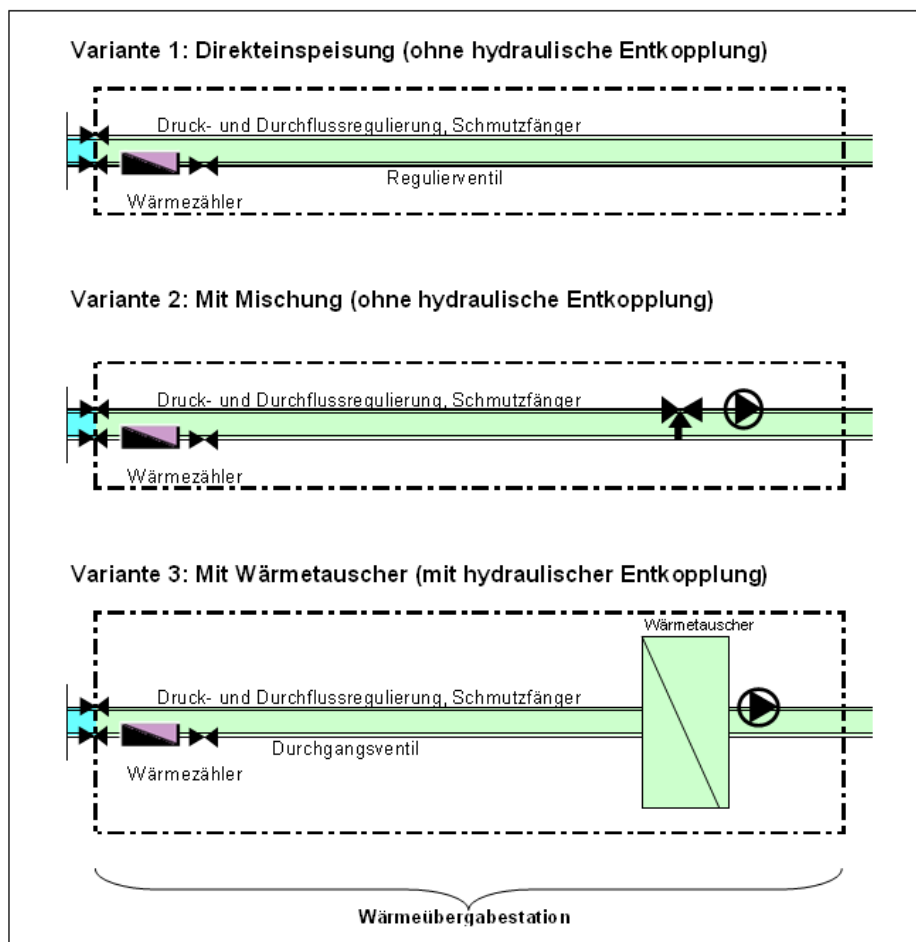

Version vom 3. Juni 2009